

GIRA

Istruzioni per l'uso

Sensore a pulsante 3 Plus doppio N. art. 5142 00

Sensore a pulsante 3 Plus quintuplo (2+3)

N. art. 5145 00







Indice

1	Indicazioni di sicurezza					
2	Struttura dell'apparecchio					
3	Funzione					
4	Comando					
5	Informazioni per elettrotecnici					
	5.1	Montag	gio e collegamento elettrico	. 7		
			in funzione			
6	Appendice					
	6.1	6.1 Dati tecnici		10		
		6.1.1	Informazioni sul prodotto in conformità alla Direttiva sulla progettazione ecocompatibile (ErP 2009/125/CE)			
	6.2	Access	ori	13		
	6.3	Garanz	ria	13		



1 Indicazioni di sicurezza


Per evitare possibili danneggiamenti, leggere e attenersi alle istruzioni riportate di seguito:



Il montaggio e il collegamento di apparecchi elettrici devono essere eseguiti da elettrotecnici.

Le istruzioni sono parte integrante del prodotto, quindi conservatele in un luogo sicuro.

2 Struttura dell'apparecchio

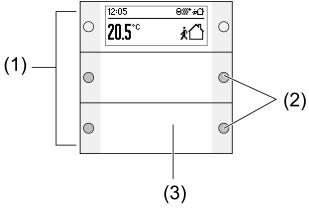

- Figura 1
- (1) Interruttori di comando a bilico
- (2) LED di stato
- (3) Spazio dicitura illuminabile

3 Funzione

Informazione di sistema

Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme alle direttive KNX. Per la comprensione si presuppongono conoscenze tecniche ottenute con la formazione sullo standard KNX.

Il funzionamento dell'apparecchio è comandato da software. Le informazioni dettagliate sulle versioni software e le relative funzioni nonché sul software stesso si possono evincere dalla banca dati del costruttore dedicata al prodotto. La progettazione, l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio sono eseguite con l'ausilio di un software certificato KNX. La banca dati del prodotto e le descrizioni tecniche aggiornate sono sempre disponibili sulla nostra homepage.

Uso conforme

 Comando dei consumatori, ad es. luce on/off, regolazione della luminosità, veneziane su/giù, valori di luminosità, temperature, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc.

32575642 10872282 17.10.2025 3/13



- Misurazione e regolazione della temperatura del locale
- Montaggio su accoppiatore bus 3 nella scatola per apparecchi a norma DIN 49073

Caratteristiche del prodotto

- Funzioni del sensore a pulsante commutazione, regolazione della luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc.
- LED di stato a tre colori per ogni superficie di comando, ad azionamento indipendente o comune per ogni copritasto secondo l'equipaggiamento e la programmazione.
- Visualizzazione di valori e testi
- Sensore di temperatura del locale integrato
- Regolatore di temperatura del locale con indicazione del valore nominale
- Orologio per riscaldamento integrato
- Indicazione di temperatura del locale e temperatura richiesta
- Indicazione della temperatura esterna con sensore esterno, ad es. stazione meteo
- Spazio dicitura illuminabile

4 Comando

Comando funzione o consumatore

Secondo la programmazione, un copritasto può assolvere fino a tre funzioni – a sinistra, a destra e sull'intera superficie. Il comando dipende dalla singola funzione.

- Commutazione: premere brevemente il tasto.
- Regolazione della luminosità: premere a lungo il tasto. Rilasciando il tasto s'interrompe il processo di regolazione della luminosità.
- Movimento veneziana: premere a lungo il tasto.
- Arresto o regolazione veneziana: premere brevemente il tasto.
- Richiamo scenario luminoso: premere brevemente il tasto.
- Memorizzazione scenario luminoso: premere a lungo il tasto.
- Impostazione valore, ad es. valore nominale di luminosità o temperatura: premere brevemente il tasto.

Simboli di visualizzazione e modalità operative

L'apparecchio confronta la temperatura attuale del locale con la temperatura richiesta impostata e comanda in base al fabbisogno gli apparecchi di riscaldamento e di raffreddamento. La temperatura richiesta dipende dalla modalità operativa attuale e può essere modificata dall'utente, secondo la programmazione. Le modalità operative e lo stato attuale del regolatore sono visualizzati sul display.

♠ Modalità operativa comfort

32575642 10872282 17.10.2025 4 / 13



- ∤ Modalità operativa standby
- Modalità operativa notte
- % Modalità operativa protezione gelo/calore
- ✓ Valore richiesto della temperatura del locale modificato manualmente
- & Punto di rugiada. Regolatore bloccato
- G Comando regolatore bloccato
- ⊕ Sensore a pulsante bloccato
- & Comando ventilatore con indicatore dello stadio del ventilatore

Auto/Man.: Comando ventilatore automatico o manuale

- * Esercizio di raffreddamento
- Orologio per riscaldamento attivo
- ! Messaggio di avvertimento

La funzione di ogni tasto del display è visibile sull'indicatore:

- ✓, OK Confermare l'impostazione, saltare al menu successivo
- x, Annullare, uscire dal menu
- ▲, ▼ Scorrere l'elenco in su/giù
- <, > Scorrere l'elenco a destra/sinistra
- +,- Aumentare/ridurre l'impostazione
- L'indicatore cambia ad ogni singola fase di comando. Il ritorno all'indicatore iniziale avviene automaticamente circa 15 secondi dopo l'ultimo comando o quando si aziona qualsiasi altro tasto.

Modifica della temperatura del locale

Per la rapida modifica manuale della temperatura richiesta.

- Azionare il tasto a destra o a sinistra accanto all'indicatore.
- Confermare la voce "Valore richiesto" con ✓.
- Con o + ridurre o aumentare la temperatura richiesta.
- Secondo la programmazione: Confermare l'impostazione con OK.
 Il simbolo sul display segnala che la temperatura richiesta è stata modificata opportunamente.

La modifica manuale della temperatura richiesta - con l'opportuna programmazione - viene annullata quando cambia la modalità operativa.

32575642 10872282 17.10.2025 5 / 13




Menu Impostazioni

Nel menu "Impostazioni" sono disponibili, in sequenza, le seguenti voci di menu. Secondo la programmazione dell'apparecchio, alcuni singoli punti non sono visibili.

- Comando ventilatore
- Commutazione della modalità operativa
- Impostare le temperature nominali
- Impostare l'orologio per riscaldamento
- Cancellare l'orologio per riscaldamento
- Impostare il contrasto del display

Aprire e comandare il menu Impostazioni

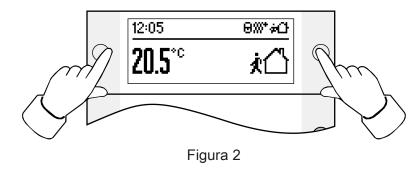

- Azionare contemporaneamente i due tasti accanto all'indicatore (Vedi figura 2).
- Confermare la voce "Impostazioni" con √.
 Viene visualizzato il menu "Impostazioni".
- Selezionare la voce di menu desiderata con ▲ o ▼ e confermare con OK.

Orologio per riscaldamento: Impostare il tempo di commutazione

L'orologio per riscaldamento seleziona, a seconda del giorno della settimana e dall'ora, la modalità operativa del regolatore della temperatura del locale - e quindi la temperatura richiesta del locale. In totale sono disponibili 28 posti di programmazione per i tempi di commutazione.

- Aprire il menu "Impostazioni", selezionare "Impostare l'orologio per riscaldamento" e premere OK.
 - L'indicatore visualizza il primo posto di programma.
- Selezionare il posto di programma con ▲/▼ e premere OK.
- Impostare le ore e premere OK.
- Impostare i minuti e premere OK.
- Selezionare Settimana Lu...Do, Lu...Ven, Fine settimana Sa...Do o il singolo giorno della settimana e premere OK.
- Selezionare la modalità operativa per il tempo di commutazione e premere OK.

32575642 10872282 17.10.2025 6 / 13



Per i successivi 15 secondi l'indicatore raccoglie le impostazioni per il posto di programma selezionato.

- Confermare con OK.
- **i** Dopo 15 secondi o se si preme un altro tasto qualsiasi l'impostazione viene annullata senza entrare in memoria.

Orologio per riscaldamento: cancellare il tempo di commutazione

- Aprire il menu "Impostazioni", selezionare "Cancellare l'orologio per riscaldamento" e premere OK.
 - L'indicatore visualizza il primo posto di programma.
- Selezionare il posto di programma da cancellare con ▲/▼ e premere OK.
- Se si desidera davvero cancellare il posto di programma, premere di nuovo

 ✓.
- Se non si desidera cancellare il posto di programma, premere x o un altro tasto a piacere oppure attendere circa 15 secondi.

5 Informazioni per elettrotecnici

5.1 Montaggio e collegamento elettrico



PERICOLO!

Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione.

La scossa elettrica può provocare il decesso.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, disattivare l'alimentazione elettrica. A tale scopo, spegnere tutti i relativi interruttori magnetotermici, assicurarli contro la riattivazione e verificare che non ci sia tensione. Coprire i componenti vicini sotto tensione.

32575642 10872282 17.10.2025 7 / 13



Montaggio e collegamento dell'apparecchio

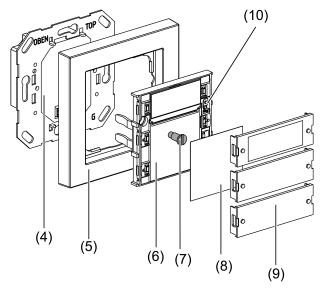


Figura 3

- (4) Accoppiatore bus 3
- (5) Telaio di copertura
- (6) Sensore a pulsante
- (7) Vite di sicurezza
- (8) Targhetta dicitura
- (9) Copertura interruttore a bilico
- (10) Tasto e LED di programmazione

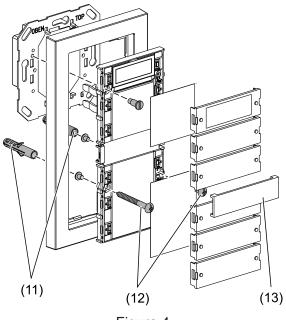


Figura 4

- (11) Tasselli
- (12) Viti di fissaggio
- (13) Connessione mediana per telaio di copertura doppio senza connessione mediana

32575642 10872282 17.10.2025 8 / 13



L'accoppiatore bus 3 è collegato al bus e montato in una scatola per apparecchi.

i Utilizzare esclusivamente l'accoppiatore bus 3 – senza tasto di programmazione. Non è possibile la combinazione con altri accoppiatori bus.

Montare i sensori a pulsante, all'altezza d'installazione moltiplicata per due, su due scatole per apparecchi con il secondo anello di sostegno. Per il montaggio su una scatola per apparecchi, utilizzare il set di viti e tasselli fornito in dotazione.

- Rimuovere con cautela le coperture degli interruttori a bilico (9) e le targhette (8) dal sensore a pulsante (6).
- Inserire il telaio di copertura (5) nell'unità di accoppiamento bus (4).
- Applicare con cautela il sensore a pulsante (6) sull'accoppiatore bus (4).
- Fissare con vite il sensore a pulsante con l'anello di sostegno del modulo accoppiatore bus. Utilizzare allo scopo la vite di sicurezza in dotazione (7).
- Fissare con vite i sensori a pulsante all'altezza d'installazione moltiplicata per due, con l'anello di sostegno inferiore oppure con i tasselli (11). Utilizzare allo scopo le viti fornite in dotazione (12).
- Se possibile, caricare l'indirizzo fisico nel dispositivo prima del montaggio definitivo nell'apparecchio (vedere capitolo 5.2. Messa in funzione).
- All'occorrenza scrivere la dicitura sulle apposite targhette (8).
- Montare le targhette (8) e le coperture degli interruttori a bilico (9).

5.2 Messa in funzione

Caricamento dell'indirizzo fisico e del software applicativo

Tasto e LED di programmazione (10) si trovano sotto la copertura superiore dell'interruttore a bilico. La copertura superiore dell'interruttore a bilico è smontata.

- **i** Se l'apparecchio non dispone di un software applicativo o ne possiede uno errato –, l'illuminazione di sfondo lampeggia.
- Azionare il tasto programmazione (10).
 Il LED di programmazione s'illumina.
- Assegnare l'indirizzo fisico.
 II LED di programmazione si spegne.
- Caricare il software applicativo sull'apparecchio.
- Montare la traghetta (8) e la copertura dell'interruttore a bilico (9).

32575642 10872282 17.10.2025 9 / 13



6 Appendice

6.1 Dati tecnici

Mezzo KNX TP256

Modalità di messa in funzione S-Mode

Tensione nominale DC 21 ... 32 V SELV (tamite accoppiatore

bus 3)

Potenza assorbita max 420 mW (tramite accoppiatore

bus 3)

Classe di protezione

Temperatura ambiente -5 ... +45 °C

Temperatura di stoccaggio/trasporto -20 ... +70 °C

Informazioni secondo ErP 2009/125/CE

Termostato ambiente elettronico con regolazione settimanale si

Potenza assorbita

In modalità standby in rete 1 W

In modalità standby con visualizzazione delle informazioni e dello si

stato

Questo controllore svolge le seguenti funzioni di

TW(1/2/3/0/0/0/0/0)

controllo

32575642 10872282 17.10.2025 10 / 13



6.1.1 Informazioni sul prodotto in conformità alla Direttiva sulla progettazione ecocompatibile (ErP 2009/125/CE)

Dettagli di contatto:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Germania

Identificativo del modello:

Sensore a pulsante 3 Plus doppio, 5142 00

Sensore a pulsante 3 Plus quintuplo (2+3), 5145 00

Specifiche Potenza assorbita	Simbolo	Valore	Unità		
Potenza assorbita	1	_	Offica		
	Potenza assorbita				
In stato di riposo	stato di riposo P ₀				
In modalità standby	Psm	_	W		
In stato di inattività					
In modalità standby in rete	Pnsm	1	W		
In modalità standby con visualizzazione delle informazion stato	i o dello	si			
Tipo					
Potenza termica monostadio, nessun controllo della temperatura ambiente		no			
Due o più livelli manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	no				
Termostato ambiente con termostato meccanico		no			
Termostato ambiente elettronico	no				
Termostato ambiente elettronico con regolazione in base all'ora del giorno	no				
Termostato ambiente elettronico con regolazione settimanale	Si				
Altre opzioni di controllo					
Rilevamento della presenza	si				
Rilevamento delle finestre aperte	si				
Opzione telecomando	si				
Controllo adattativo dell'avvio del riscaldamento	no				
Limite di tempo di funzionamento	no				
Sensore a sfera nero	no				
Funzione di autoapprendimento	no				
Accuratezza del controllo		no			

32575642 10872282 17.10.2025 11./13



Codici delle funzioni di controllo

Il formato del codice è TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), dove TC è il codice per il controllo della temperatura e da f1 a f8 sono i codici delle rispettive funzioni di controllo, se disponibili; altrimenti deve essere specificato "0".

		(TC)*	Funzioni di controllo								
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	
Tipo di con- trollo della temperatura	Potenza termica monostadio, senza controllo della temperatura ambiente	NC									
	Due o più livelli manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	TX									
	Termostato ambiente con termostato meccanico	ТМ									
	Termostato ambiente elettronico	TE (uni- tà mo- dula- re)									
	Termostato ambiente elettronico con regolazione in base all'ora del giorno	TD									
	Termostato ambiente elettronico con regolazione settimanale	TW									
Funzioni di	Rilevamento della presenza		1								
controllo	Rilevamento delle finestre aperte			2							
	Opzione telecomando				3						
	Controllo adattativo dell'avvio del riscaldamento					4					
	Limite di tempo di funzionamento						5				
	Sensore a sfera nero							6			
	Funzione di autoapprendimento								7		
	Precisione di controllo con CA < 2 Kelvin e CSD < 2 Kelvin									8	

^{*} Codice di controllo della temperatura

32575642 10872282 17.10.2025 12 / 13



6.2 Accessori

Accoppiatore bus 3	N. ord. 2008 00
Accoppiatore bus 3 sensore esterno	N. ord. 2009 00
Secondo anello portante	N. ord. 1127 00
Sensore remoto	N. ord. 1493 00
Foglio delle diciture	N. ord. 1090 00
Foglio delle diciture	N. ord. 1089 00
Set interruttore a bilico 2x plus	N. ord. 2142
Set interruttore a bilico 5x plus	N. ord. 2145

6.3 Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge. Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-InstallationsSysteme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

32575642 10872282 17.10.2025 13./13